



לכבוד
הדס דרוקר-מנהלת מחלקת איכות ותכנון סביבה
עיריית מודיעין מכבים-רעות

טלפון : 08-9726194
מייל : hadas_d@modiin.muni.il

סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל ורדיו בבית ספר יחד ברח' ישעיהו הנביא 23, מודיעין

בתאריך 01/10/17 ובתאריך 26/04/18 בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בתדירויות רשת החשמל ורדיו בבית ספר יחד ברח' ישעיהו הנביא 23, מודיעין.

המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות ELF ו-RF, ראה פרטים בהמשך.

תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה. כמו כן מצויים הסברים ותקנות בנספחים שבדו"ח המצורף, ויש גם אפשרות למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה : www.sviva.gov.il ובאתר של גלית החברה לאיכות הסביבה www.galit.co.il.

במידה וידרשו הבהרות והסברים נוספים, נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

בכבוד רב,
יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום קשר חד-משמעי המתבטא בנזקים ביולוגיים. עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולות להפחתת רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן.

"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי ISO 9001 ותקן ישראלי ISO 14001 ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

סקר בטיחות קרינה





פרטי ההזמנה

שם המבקש: הדס דרוקר, מנהלת מחלקת איכות ותכנון סביבה, עיריית מודיעין מכים-רעות
תאריך הבקשה: 30/09/17

אפיון מדידות הקרינה

תאריך ושעה: 26/04/18, 01/10/17

מקום: ישעיהו הנביא 23, מודיעין.

אפיון המקום: בית ספר באזור עירוני.

הבדיקה בוצעה בנוכחות: אלי- אב הבית.

תנאי מזג אוויר: קיצי.

מקור שדה אל מ"ג: רקע, לוח החשמל, אנטנות בסביבה.

סוג המדידות: מדידות שדה מגנטי וצפיפות הספק.

שם ושם משפחה	תואר	סוג היתר	מספר ההיתר	תוקף ההיתר	חתימה
אורי רונן	מהנדס	ELF	5098-01-4	01/02/2020	
אורי רונן	מהנדס	RF	5098-01-6	30/03/2020	

שם הבודק המוסמך אשר ביצע את הביקור באתר ואת המדידות

שם עורכת הדוח ומאשר הדוח

שם ושם משפחה	תפקיד	חתימה
אלבינה אוצ'לדייב	עורכת הדוח	
יורם גבאי	מנכ"ל	  נבאליורם בדוק קרינה מוסמך רשיונות מס' 4/6-01-2031 המשרד להגנת הסביבה



סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל (ELF)

אפיון מכשיר המדידה

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה מורשית ודיוקו קביל בישראל, ארה"ב ובמדינות רבות אחרות, לצורך משפטי, או לכל צורך אחר. Electromagnetic field strength meter: AARONIA AG MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E S.N: 01456	סוג המכשיר
Frequency range : 30 -2000 HZ טווח תדירות : 30–2000 Hz. רגישות : שדה מגנטי – 0.01 mG–2G	מאפייני החיישן
31.01.19	תוקף הכיול של המכשיר

שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג

בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא :

1. נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
2. בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר, נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
3. המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה (לא נקודות עם חשיפה רגעית).
4. בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוקללת של כל השדות המגנטיים באזור.



תוצאות:

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF

מס' #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקה ביחס ללוח החשמל	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
1.	מסדרון ליד המזכירות סמוך ללוח החשמל	1.2	לא חורג	0.3	1
2.	מסדרון 0.5 מ' מלוח החשמל	0.7	לא חורג	0.5	1
3.	מסדרון 1 מ' מלוח החשמל	0.4	לא חורג	1	1
4.	מזכירות סמוך לקיר הגובל בלוח החשמל	1.3	לא חורג	0.3	1
5.	מזכירות במעבר	1	לא חורג	0.5	1
6.	מזכירות במעבר	0.7	לא חורג	1	1
7.	עמדת המזכירה אורלי	0.3	לא חורג	2	1
8.	עמדת המזכירה מיכל	0.3	לא חורג	4	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומת קרקע

מס' #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
9.	חדר המנהלת בעמדת העבודה	0.25	לא חורג	רקע	1
10.	חדר מורים בעמדת הישיבה	0.23	לא חורג	רקע	1
11.	חדר מורים במטבחון	0.2	לא חורג	רקע	1
12.	חדר מורים בעמדת המחשבים	0.3	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF-קומת קרקע

מס' #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקה ביחס ללוח החשמל	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
13.	מסדרון ליד המעלית סמוך ללוח החשמל	8.8	לא חורג חשיפה רגעית	0.3	1
14.	מסדרון 0.5 מ' מלוח החשמל	2.4	לא חורג	0.5	1
15.	מסדרון 1 מ' מלוח החשמל	1	לא חורג	1	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF - קומת קרקע

מס' #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
16.	כיתה א'-צבר-צפון	0.15	לא חורג	רקע	1
17.	כיתה א'-צבר-דרום	0.12	לא חורג	רקע	1
18.	כיתה א'-צבר-מזרח	0.1	לא חורג	רקע	1
19.	כיתה א'-צבר-מערב	0.14	לא חורג	רקע	1
20.	כיתה א'-צבר-מרכז	0.1	לא חורג	רקע	1
21.	כיתה א'-דקל-צפון	0.1	לא חורג	רקע	1
22.	כיתה א'-דקל-דרום	0.12	לא חורג	רקע	1
23.	כיתה א'-דקל-מזרח	0.14	לא חורג	רקע	1
24.	כיתה א'-דקל-מערב	0.15	לא חורג	רקע	1
25.	כיתה א'-דקל-מרכז	0.1	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.



פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF - קומת קרקע

מס' #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
26.	כיתה א'-אלה-צפון	0.1	לא חורג	רקע	1
27.	כיתה א'-אלה -דרום	0.12	לא חורג	רקע	1
28.	כיתה א'-אלה -מזרח	0.1	לא חורג	רקע	1
29.	כיתה א'-אלה -מערב	0.1	לא חורג	רקע	1
30.	כיתה א'-אלה -מרכז	0.1	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומת קרקע



מ'ס' #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקה ביחס ללוח החשמל	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
31.	מבואת הכניסה סמוך ללוח החשמל	10	לא חורג חשיפה רגעית	0.3	1
32.	מבואת הכניסה 0.5 מ' מלוח החשמל	4	לא חורג	0.5	1
33.	מבואת הכניסה 1 מ' מלוח החשמל	1.4	לא חורג	1	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומת קרקע





מ' #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
34.	חדר אב הבית בעמדת העבודה	0.2	לא חורג	רקע	1
35.	חדר מדעים-צפון	0.22	לא חורג	רקע	1
36.	חדר מדעים -דרום	0.2	לא חורג	רקע	1
37.	חדר מדעים -מזרח	0.17	לא חורג	רקע	1
38.	חדר מדעים -מערב	0.2	לא חורג	רקע	1
39.	חדר מדעים -מרכז	0.2	לא חורג	רקע	1
40.	כיתה ו' ברוש-צפון	0.15	לא חורג	רקע	1
41.	כיתה ו' ברוש -דרום	0.1	לא חורג	רקע	1
42.	כיתה ו' ברוש -מזרח	0.12	לא חורג	רקע	1
43.	כיתה ו' ברוש -מערב	0.1	לא חורג	רקע	1
44.	כיתה ו' ברוש -מרכז	0.1	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומת קרקע





מ' #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
45.	חדר ו' תדהר-צפון	0.1	לא חורג	רקע	1
46.	חדר ו' תדהר -דרום	0.14	לא חורג	רקע	1
47.	חדר ו' תדהר -מזרח	0.12	לא חורג	רקע	1
48.	חדר ו' תדהר -מערב	0.1	לא חורג	רקע	1
49.	חדר ו' תדהר -מרכז	0.11	לא חורג	רקע	1
50.	כיתה ו' הדס-צפון	0.12	לא חורג	רקע	1
51.	כיתה ו' הדס-דרום	0.1	לא חורג	רקע	1
52.	כיתה ו' הדס -מזרח	0.15	לא חורג	רקע	1
53.	כיתה ו' הדס-מערב	0.12	לא חורג	רקע	1
54.	כיתה ו' הדס-מרכז	0.1	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומת קרקע





יום ראשון י"ד אייר תשע"ח
29 באפריל 2018
עמוד 11 מתוך 57
סימוכין 2418042907

מ' #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
55.	חדר יחדיו-צפון	0.1	לא חורג	רקע	1
56.	חדר יחדיו-דרום	0.1	לא חורג	רקע	1
57.	חדר יחדיו-מזרח	0.12	לא חורג	רקע	1
58.	חדר יחדיו-מערב	0.1	לא חורג	רקע	1
59.	חדר יחדיו-מרכז	0.1	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

1.202

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 1-

אוסטרובסקי 11, רעננה
טל': 1700-50-50-54
טל': 09-7400040
אתר: www.galit.co.il





יום ראשון י"ד אייר תשע"ח
29 באפריל 2018
עמוד 12 מתוך 57
סימוכין 2418042907

מ' on #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקה ביחס ללוח החשמל	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
60.	מסדרון ליד ממ"ד מחשבים סמוך ללוח החשמל	9	לא חורג חשיפה רגעית	0.3	1
61.	מסדרון 0.5 מ' מלוח החשמל	4	לא חורג חשיפה רגעית	0.5	1
62.	מסדרון 1 מ' מלוח החשמל	1.3	לא חורג	1	1
63.	מסדרון ליד חדר שילוב סמוך לקיר הגובל בלוח החשמל	7.7	לא חורג חשיפה רגעית	0.3	1
64.	מסדרון ליד חדר שילוב סמוך לקיר הגובל בלוח החשמל	3.6	לא חורג	0.5	1
65.	מסדרון ליד חדר שילוב סמוך לקיר הגובל בלוח החשמל	1.3	לא חורג	1	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 1-





מ' #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
.66	חדר שילוב במרכז החדר	0.6	לא חורג	רקע	1
.67	חדר ספח במרכז החדר	0.3	לא חורג	רקע	1
.68	חדר מחשבים תחתון-צפון	0.2	לא חורג	רקע	1
.69	חדר מחשבים תחתון - דרום	0.18	לא חורג	רקע	1
.70	חדר מחשבים תחתון - מזרח	0.15	לא חורג	רקע	1
.71	חדר מחשבים תחתון - מערב	0.2	לא חורג	רקע	1
.72	חדר מחשבים תחתון - מרכז	0.2	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF קומה 1-





מס' #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקה ביחס למפסק הזרם	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
.73	חדר מחשבים תחתון סמוך למפסק הזרם	3.5	לא חורג	0.3	1
.74	חדר מחשבים תחתון 0.5 מ' ממפסק הזרם	2	לא חורג	0.5	1
.75	חדר מחשבים תחתון בעמדת הישיבה הקרובה	0.4	לא חורג	1	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

1302

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 1-





מ'om #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
.76	חדר סגנית בעמדת העבודה	0.22	לא חורג	רקע	1
.77	כיתה ה' תמר-צפון	0.15	לא חורג	רקע	1
.78	כיתה ה' תמר -דרום	0.12	לא חורג	רקע	1
.79	כיתה ה' תמר -מזרח	0.1	לא חורג	רקע	1
.80	כיתה ה' תמר -מערב	0.18	לא חורג	רקע	1
.81	כיתה ה' תמר -מרכז	0.1	לא חורג	רקע	1
.82	כיתה ה' שקמה-צפון	0.1	לא חורג	רקע	1
.83	כיתה ה' שקמה -דרום	0.15	לא חורג	רקע	1
.84	כיתה ה' שקמה -מזרח	0.1	לא חורג	רקע	1
.85	כיתה ה' שקמה -מערב	0.1	לא חורג	רקע	1
.86	כיתה ה' שקמה -מרכז	0.1	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 1-





מ' #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
.87	כיתה ה' אשל-צפון	0.12	לא חורג	רקע	1
.88	כיתה ה' אשל-דרום	0.14	לא חורג	רקע	1
.89	כיתה ה' אשל-מזרח	0.15	לא חורג	רקע	1
.90	כיתה ה' אשל-מערב	0.2	לא חורג	רקע	1
.91	כיתה ה' אשל-מרכז	0.1	לא חורג	רקע	1
.92	חדר יהודית במרכז החדר	0.11	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF קומה 2-





מ' #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקה ביחס ללוח החשמל	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
93.	מבואת כניסה לכיתות ג' סמוך ללוח החשמל	16	לא חורג חשיפה רגעית	0.3	1
94.	מבואת כניסה לכיתות ג' 0.5 מ' מלוח החשמל	7	לא חורג חשיפה רגעית	0.5	1
95.	מבואת כניסה לכיתות ג' 1 מ' מלוח החשמל	2.7	לא חורג	1	1
96.	מבואת כניסה לכיתות ג' 1.5 מ' מלוח החשמל	1.1	לא חורג	1.5	1
97.	כיתה ג' מור סמוך לקיר הגובל בלוח החשמל	8	לא חורג חשיפה רגעית	0.3	1
98.	כיתה ג' מור 0.5 מ' מהקיר הגובל בלוח החשמל	6.8	לא חורג חשיפה רגעית	0.5	1
99.	כיתה ג' מור 1 מ' מהקיר הגובל בלוח החשמל	3.5	לא חורג	1	1
100.	כיתה ג' מור 2 מ' מהקיר הגובל בלוח החשמל	1.1	לא חורג	2	1
101.	כיתה ג' מור 3 מ' מהקיר הגובל בלוח החשמל	0.4	לא חורג	3	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 2-





יום ראשון י"ד אייר תשע"ח
29 באפריל 2018
עמוד 18 מתוך 57
סימוכין 2418042907

מ' #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
102.	כיתה ג' שיטה-צפון	0.2	לא חורג	רקע	1
103.	כיתה ג' שיטה -דרום	0.22	לא חורג	רקע	1
104.	כיתה ג' שיטה -מזרח	0.17	לא חורג	רקע	1
105.	כיתה ג' שיטה -מערב	0.15	לא חורג	רקע	1
106.	כיתה ג' שיטה -מרכז	0.2	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 2-

אוסטרובסקי 11, רעננה
טל': 1700-50-50-54
טל': 09-7400040
אתר: www.galit.co.il





מ' on #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
107.	כיתה ג' חרוב-צפון	0.2	לא חורג	רקע	1
108.	כיתה ג' חרוב -דרום	0.17	לא חורג	רקע	1
109.	כיתה ג' חרוב -מזרח	0.2	לא חורג	רקע	1
110.	כיתה ג' חרוב -מערב	0.25	לא חורג	רקע	1
111.	כיתה ג' חרוב -מרכז	0.2	לא חורג	רקע	1
112.	כיתה ב' שקד-צפון	0.1	לא חורג	רקע	1
113.	כיתה ב' שקד -דרום	0.12	לא חורג	רקע	1
114.	כיתה ב' שקד -מזרח	0.15	לא חורג	רקע	1
115.	כיתה ב' שקד -מערב	0.1	לא חורג	רקע	1
116.	כיתה ב' שקד -מרכז	0.1	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 2-





מ'om #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
117.	כיתה ב' גפן-צפון	0.2	לא חורג	רקע	1
118.	כיתה ב' גפן-דרום	0.22	לא חורג	רקע	1
119.	כיתה ב' גפן-מזרח	0.25	לא חורג	רקע	1
120.	כיתה ב' גפן-מערב	0.17	לא חורג	רקע	1
121.	כיתה ב' גפן-מרכז	0.1	לא חורג	רקע	1
122.	כיתה ב' דפנה-צפון	0.2	לא חורג	רקע	1
123.	כיתה ב' דפנה-דרום	0.25	לא חורג	רקע	1
124.	כיתה ב' דפנה-מזרח	0.2	לא חורג	רקע	1
125.	כיתה ב' דפנה-מערב	0.17	לא חורג	רקע	1
126.	כיתה ב' דפנה-מרכז	0.2	לא חורג	רקע	1
127.	חדר ספח כיתות ב/ג	1.2	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

120

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 2-





מ' on #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
128.	ממ"ד תיאטרון-צפון	0.5	לא חורג	רקע	1
129.	ממ"ד תיאטרון-דרום	0.6	לא חורג	רקע	1
130.	ממ"ד תיאטרון-מזרח	0.7	לא חורג	רקע	1
131.	ממ"ד תיאטרון-מערב	1.2	לא חורג	רקע	1
132.	ממ"ד תיאטרון-מרכז	1	לא חורג	רקע	1
133.	פינת החי	0.7	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF - קומה 3-





מ' on #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקה ביחס ללוח החשמל	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
134.	מבואת הכניסה לכיתות ד' סמוך ללוח החשמל	17	לא חורג חשיפה רגעית	0.3	1
135.	מבואת הכניסה לכיתות ד' 0.5 מ' מלוח החשמל	11	לא חורג חשיפה רגעית	0.5	1
136.	מבואת הכניסה לכיתות ד' 1 מ' מלוח החשמל	8	לא חורג חשיפה רגעית	1	1
137.	מבואת הכניסה לכיתות ד' 2 מ' מלוח החשמל	3	לא חורג	2	1
138.	מבואת הכניסה לכיתות ד' 3 מ' מלוח החשמל	1	לא חורג	3	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 3-





מ' on #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
139.	חדר אומנות-צפון	0.13	לא חורג	רקע	1
140.	חדר אומנות -דרום	0.15	לא חורג	רקע	1
141.	חדר אומנות -מזרח	0.1	לא חורג	רקע	1
142.	חדר אומנות -מערב	0.1	לא חורג	רקע	1
143.	חדר אומנות -מרכז	0.1	לא חורג	רקע	1
144.	כיתה ד' זית-צפון	0.15	לא חורג	רקע	1
145.	כיתה ד' זית -דרום	0.1	לא חורג	רקע	1
146.	כיתה ד' זית -מזרח	0.12	לא חורג	רקע	1
147.	כיתה ד' זית -מערב	0.1	לא חורג	רקע	1
148.	כיתה ד' זית -מרכז	0.17	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

1302

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 3-





מ' on #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
149.	כיתה ד' אלון-צפון	0.1	לא חורג	רקע	1
150.	כיתה ד' אלון-דרום	0.1	לא חורג	רקע	1
151.	כיתה ד' אלון-מזרח	0.12	לא חורג	רקע	1
152.	כיתה ד' אלון-מערב	0.13	לא חורג	רקע	1
153.	כיתה ד' אלון-מרכז	0.15	לא חורג	רקע	1
154.	כיתה ד' רימון-צפון	0.1	לא חורג	רקע	1
155.	כיתה ד' רימון-דרום	0.12	לא חורג	רקע	1
156.	כיתה ד' רימון-מזרח	0.1	לא חורג	רקע	1
157.	כיתה ד' רימון-מערב	0.1	לא חורג	רקע	1
158.	כיתה ד' רימון-מרכז	0.1	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 3-





מ' on #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
159.	כיתה אנגלית-צפון	0.6	לא חורג	רקע	1
160.	כיתה אנגלית -דרום	0.4	לא חורג	רקע	1
161.	כיתה אנגלית -מזרח	0.2	לא חורג	רקע	1
162.	כיתה אנגלית -מערב	0.4	לא חורג	רקע	1
163.	כיתה אנגלית -מרכז	0.2	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF קומה 1





יום ראשון י"ד אייר תשע"ח
29 באפריל 2018
עמוד 26 מתוך 57
סימוכין 2418042907

מ' on #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקה ביחס ללוח החשמל	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
164.	מסדרון ליד המעלית סמוך ללוח החשמל	8	לא חורג חשיפה רגעית	0.3	1
165.	מסדרון 0.5 מ' מלוח החשמל	6	לא חורג חשיפה רגעית	0.5	1
166.	מסדרון 1 מ' מלוח החשמל	3	לא חורג	1	1
167.	מסדרון 2 מ' מלוח החשמל	0.7	לא חורג	2	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF קומה 1





מ' #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקה ביחס למפסק הזרם	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
168.	חדר מחשבים עליון סמוך למפסק הזרם	1	לא חורג	0.3	1
169.	חדר מחשבים עליון 0.5 מ' ממפסק הזרם	0.5	לא חורג	0.5	1
170.	חדר מחשבים עליון 1 מ' ממפסק הזרם	0.2	לא חורג	1	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 1





מ' on #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
171.	ספריה-צפון	0.2	לא חורג	רקע	1
172.	ספריה-דרום	0.15	לא חורג	רקע	1
173.	ספריה-מזרח	0.1	לא חורג	רקע	1
174.	ספריה-מערב	0.2	לא חורג	רקע	1
175.	ספריה-מרכז	0.1	לא חורג	רקע	1
176.	חדר מחשבים עליון-צפון	0.27	לא חורג	רקע	1
177.	חדר מחשבים עליון-דרום	0.2	לא חורג	רקע	1
178.	חדר מחשבים עליון-מזרח	0.22	לא חורג	רקע	1
179.	חדר מחשבים עליון-מערב	0.25	לא חורג	רקע	1
180.	חדר מחשבים עליון-מרכז	0.2	לא חורג	רקע	1
181.	חדר יועצת טליה	0.2	לא חורג	רקע	1
182.	משרדי צוות עמותה במרכז החדר	0.2	לא חורג	רקע	1
183.	חדר מנהל עמותה	0.2	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 1

מס' #	תיאור נקודת המדידה	צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG	חורג/לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה	בדיקת רקע	
				מרחק [מטר]	גובה [מטר]
184.	בית המדרש-צפון	0.2	לא חורג	רקע	1
185.	בית המדרש -דרום	0.1	לא חורג	רקע	1
186.	בית המדרש -מזרח	0.22	לא חורג	רקע	1
187.	בית המדרש-מערב	0.25	לא חורג	רקע	1
188.	בית המדרש -מרכז	0.1	לא חורג	רקע	1
189.	חדר עיון-במרכז החדר	0.12	לא חורג	רקע	1
190.	חדר רכזת גנים-עמדת העבודה	0.16	לא חורג	רקע	1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

123

ניתוח תוצאות המדידה





1. תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה, הוא הגדול ביותר. **סביר להניח שתרומת השינויים בעומס הינה בגבולות של 100% לכל כיוון. הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.**
2. כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" (אין חיוב חוקי) מומלץ שלא למקם עמדות קבועות בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון הבינלאומי לחקר הסרטן- IARC (4 מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל- 24 שעות). כמו כן מומלץ (אין חיוב חוקי) לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
3. דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה, ההנחות מתבססות על ההנחה שאין סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע. יחד עם זאת, יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי לאורך זמן. כלומר, השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם, את ההתרשמות לגבי רמת החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך 24 שעות (או יותר) ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
4. יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה.

מסקנות

1) ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה.





- (2) **חשיפה רגעית** מרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ הינה **2000 מיליגאוס**.
- (3) רמת הקרינה המומלצת **לחשיפה ממושכת** ע"פ המשרד להגנת הסביבה בישראל במוסדות חינוך הינה עד 4 מילי גאוס. (ראה נספחים א'-ד').
- (4) בכל נקודות המדידה בהם יש שהייה קבועה נמדדו **ערכים נמוכים** מהסף המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה. (ראה דו"ח תוצאות).
- (5) במידה ויידרשו הבהרות והסברים נוספים, נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

יורם גבאי

יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
מומחה מטעם בית המשפט
בורר לענייני איכות הסביבה





סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית בתדירויות רדיו (RF)

אפיון מכשיר המדידה

Electromagnetic field strength meter model TES 593 s/n 140506618	מכשיר מתוצרת TES
Frequency range 10MHz 8GHz	מאפייני החיישן
10/05/18	תוקף הכיול של המכשיר

שיטות המדידה לקרינה

בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא :

1. נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
2. בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר, נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
3. המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה (לא נקודות עם חשיפה רגעית).
4. בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוקללת של כל השדות המגנטיים באזור.





תוצאות:

פרוטוקול רשמי - מדידת צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית RF

מס' #	תיאור נקודת המדידה	אכלוס האזור	עוצמת הקרינה שנמדדה $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	סף יחוס $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	עמידה בדרישות בהספק מרבי	בדיקה ביחס לאנטנות בסביבה	
						גובה מהרצפה [מטר]	מרחק [מטר]
1.	חדר מנהלת בעמדת העבודה	רציף	0.02	40	עומד	1.6	כ-800

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





פרוטוקול רשמי - מדידת צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית RF

מס' #	תיאור נקודת המדידה	אכלוס האזור	עוצמת הקרינה שנמדדה $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	סף יחוס $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	עמידה בדרישות בהספק מרבי	בדיקה ביחס ל Access point ruckus	
						מרחק [מטר]	גובה מהרצפה [מטר]
2.	מרכז חדר מורים סמוך למכשיר	רציף	13	100	עומד	0.5	-0.5
3.	חדר מורים בעמדת הישיבה הקרובה	רציף	2.2	100	עומד	1	-1
4.	חדר מורים 2 מ' מהמכשיר	רציף	2	100	עומד	2	-1
5.	חדר מורים 3 מ' מהמכשיר	רציף	0.4	100	עומד	3	-1
6.	חדר מורים 4 מ' מהמכשיר	רציף	0.05	100	עומד	4	-1

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





פרוטוקול רשמי - מדידת צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית RF

מס' #	תיאור נקודת המדידה	אכלוס האזור	עוצמת הקרינה שנמדדה $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	סף יחוס $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	עמידה בדרישות בהספק מרבי	בדיקה ביחס לאנטנות בסביבה	
						מרחק [מטר]	גובה מהרצפה [מטר]
7.	כיתה א' צבר	רציף	0.01	40	עומד	כ-800	1.6
8.	כיתה א' דקל	רציף	0.01	40	עומד	כ-800	1.6
9.	כיתה א' אלה	רציף	0.01	40	עומד	כ-800	1.6
10.	חדר אב הבית בעמדת העבודה	רציף	0.02	40	עומד	כ-800	1.6
11.	חדר מדעים	רציף	0.02	40	עומד	כ-800	1.6
12.	כיתה ו' ברוש	רציף	0.14	40	עומד	כ-800	1.6
13.	כיתה ו' תדהר	רציף	0.48	40	עומד	כ-800	1.6
14.	כיתה ו' הדס	רציף	0.01	40	עומד	כ-800	1.6
15.	חדר יחדיו	רציף	0.007	40	עומד	כ-800	1.6
16.	חדר מחשבים תחתון	רציף	0.01	40	עומד	כ-800	1.6
17.	כיתה ה' תמר	רציף	0.3	40	עומד	כ-800	1.6
18.	כיתה ה' שקמה	רציף	0.02	40	עומד	כ-800	1.6

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית RF





מס' #	תיאור נקודת המדידה	אכלוס האזור	עוצמת הקרינה שנמדדה $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	סף יחוס $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	עמידה בדרישות בהספק מרבי	בדיקה ביחס לאנטנות בסביבה	
						גובה מרחק [מטר]	מרחק [מטר]
19.	כיתה ה' אשל	רציף	0.01	40	עומד	1.6	כ-800
20.	חדר יהודית במרכז החדר	רציף	0.01	40	עומד	1.6	כ-800
21.	כיתה ג' מור	רציף	0.01	40	עומד	1.6	כ-800
22.	כיתה ג' שיטה	רציף	0.45	40	עומד	1.6	כ-800
23.	כיתה ג' חרוב	רציף	0.005	40	עומד	1.6	כ-800
24.	כיתה ב' שקד	רציף	0.01	40	עומד	1.6	כ-800
25.	כיתה ב' גפן	רציף	0.04	40	עומד	1.6	כ-800
26.	כיתה ב' דפנה	רציף	0.01	40	עומד	1.6	כ-800
27.	חדר ספח כיתות ב/ג במרכז החדר	רציף	0.002	40	עומד	1.6	כ-800
28.	ממ"ד תאטרון	רציף	0.01	40	עומד	1.6	כ-800
29.	פינת החי	רציף	0.001	40	עומד	1.6	כ-800

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

פרוטוקול רשמי - מדידת צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית RF





מס' #	תיאור נקודת המדידה	אכלוס האזור	עוצמת הקרינה שנמדדה $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	סף יחוס $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	עמידה בדרישות בהספק מרבי	בדיקה ביחס לאנטנות בסביבה	
						מרחק [מטר]	גובה מהרצפה [מטר]
30.	חדר אומנות	רציף	0.01	40	עומד	כ-800	1.6
31.	כיתה ד' זית	רציף	0.03	40	עומד	כ-800	1.6
32.	כיתה ד' אלון	רציף	0.02	40	עומד	כ-800	1.6
33.	כיתה ד' רימון	רציף	0.01	40	עומד	כ-800	1.6
34.	כיתת אנגלית	רציף	0.03	40	עומד	כ-800	1.6
35.	ספריה	רציף	0.02	40	עומד	כ-800	1.6
36.	חדר מחשבים עליון	רציף	0.01	40	עומד	כ-800	1.6
37.	חדר יועצת טליה במרכז החדר	רציף	0.01	40	עומד	כ-800	1.6
38.	משרדי צוות עמותה במרכז החדר	רציף	0.01	40	עומד	כ-800	1.6
39.	חדר מנהל עמותה	רציף	0.01	40	עומד	כ-800	1.6
40.	בית המדרש	רציף	0.04	40	עומד	כ-800	1.6
41.	חדר עיון במרכז החדר	רציף	0.01	40	עומד	כ-800	1.6
42.	חדר רכזת הגנים	רציף	0.02	40	עומד	כ-800	1.6

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

הסבר לתוצאות המדידה





על בסיס המלצות ארגון הבריאות העולמי (WHO) נקבעו ערכי סף לחשיפה לקרינה בלתי מייננת שמטרתם למנוע בביטחון מלא השפעות בריאותיות ידועות.

המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת, מטרתו העיקרית היא למזער ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה. צמצום חשיפת הציבור לקרינה נעשה בהתאם לטכנולוגיות הקיימות, המאפשרות בעלות סבירה להקטין את רמות הקרינה ממקורות שונים.

סף בריאותי וסף סביבתי

הסף הבריאותי לחשיפה לקרינה בלתי מייננת, הוא סף המגדיר מהי החשיפה המזערית המבטיחה שלא יגרם נזק בריאותי. הסף נקבע תוך התייחסות לתופעות השליליות הידועות והתייחסות לאוכלוסיות הרגישות ביותר כמו ילדים, חולים, מבוגרים וכו'. הסף הבריאותי שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, מבוסס על המלצות הוועדה להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP 1998) הפועלת בארגון הבריאות העולמי. המלצות ICNIRP אינן מתייחסות לתופעות שליליות שקיומן מוטל בספק מדעי או לתפיסת הציבור הרחב בכל מדינה ומדינה בנוגע למושג סיכון. הסף הבריאותי מתייחס לחשיפה אקוטית (קצרת מועד) בלבד.

הסף הסביבתי לחשיפה לקרינה בלתי מייננת, אמור לאזן בין האינטרס להפעיל מקורות קרינה לרווחת הציבור והאינטרס לא לפגוע (בריאותית או כלכלית) במתגוררים בסמיכות למקורות קרינה או נמצאים בסמוך להם. הסף נקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה בהתייחס לסף הבריאותי, לרמת הסבירות לקיום סיכונים אחרים מאלה שנקבעו בחשבון בקביעת הסף הבריאותי, לציפיות החברה הישראלית להגנה מפני סיכונים אלה, וליכולת של החברה הישראלית לממן נקיטת אמצעים להפחתת הסיכונים. הסף הסביבתי הוא לחשיפה רצופה וממושכת.

באשר לאזורים בהם החשיפה אינה רצופה וממושכת כגון: גגות, חצרות, מדרכות ופארקים המשרד אינו מאשר הקמת מתקנים הפולטים קרינה בלתי מייננת שעלולה לחשוף אנשים באופן זמני ליותר מ 30% מהסף הבריאותי.

- הגדרה מתוך חוק הקרינה **לחשיפה רצופה וממושכת**: "חשיפה של אדם לקרינה במשך 4 שעות לפחות ביממה, במהלך 5 ימים בשבוע, בכל מקום שהוא נמצא בו, ובכלל זה בדירת מגורים, מוסד חינוך, מוסד לקשישים, בית חולים, משרד או שטח ציבורי פתוח המשמש כגן משחקים";



הסבר לתוצאות המדידה

1. ארגון הבריאות העולמי (WHO) אימץ את המלצות הועדה הבינלאומית לקרינה לא מייננת – ICNIRP וקבע כי רמת החשיפה המרבית המותרת של בני אדם לקרינה בתחום תדרי הרדיו הינה:
☢ בתחומי השידור 10 ועד 400 מגה הרץ ערך הסף הבריאותי הינו $200 \mu\text{W}/\text{cm}^2$.
☢ בתחומי השידור 400 ועד 2000 מגה הרץ ערך הסף הבריאותי הינו תלוי תדר חלקי 200.
☢ בתחומי השידור הגבוה מ- 2000 מגה הרץ ערך הסף הבריאותי הינו $1000 \mu\text{W}/\text{cm}^2$.
2. ערכי סף אלה אומצו גם ע"י המשרד להגנת הסביבה בישראל כ- סף בריאותי.
3. המשרד להגנת הסביבה אף החמיר וקבע סף סביבתי באזורים המאוכלסים ברציפות לחשיפת הציבור, במקומות בהם שוהים אנשים ברציפות לאורך זמן כגון בתוך בתים, משרדים וכד'. סף זה עומד על עשירית מהסף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי.
4. להלן נתוני הסף הסביבתי באזורים המאוכלסים ברציפות:
☢ בתחומי השידור 10 ועד 400 מגה הרץ ערך הסף הסביבתי הינו $20 \mu\text{W}/\text{cm}^2$.
☢ בתחומי השידור 400 ועד 2000 מגה הרץ ערך הסף הסביבתי הינו תלוי תדר חלקי 2000.
☢ בתחומי השידור הגבוה מ- 2000 מגה הרץ ערך הסף הסביבתי הינו $100 \mu\text{W}/\text{cm}^2$.
5. לגבי אזורים שאינם מאוכלסים ברציפות לאורך זמן הסף הסביבתי הינו 30% מהסף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי.
6. מטעמי זהירות יתר, באתר שבו יתכנו שידורים ממקורות רבים, מקובל להניח את ערך הסף המחמיר (הנמוך ביותר) דהיינו $20 \mu\text{W}/\text{cm}^2$.
7. קרינת הרקע בבית מגורים טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על 5 מיקרו וואט לסמ"ר.
8. באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה www.sviva.gov.il ובאתר החברה www.galit.co.il





מסקנות

1. רמת הקרינה שנמדדה בכל הנקודות נמוכה ואינה עברת את ערך הסף הבריאותי המחמיר ביותר שהוגדר ע"י הועדה הבינלאומית לקרינה בלתי מייננת ICNIRP.
2. בהשוואה לערכי הסף החדשים של המשרד לאיכות הסביבה, שהם 10% מהערכים בהמלצות ICNIRP, מתקבל כי רמת השדה האלקטרומגנטי אשר נמדדה בכל האזורים הינה פחותה מהסף שקבע המשרד לאיכות הסביבה.
3. בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום קשר חד משמעי המתבטא בנזקים ביולוגים. עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולות להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן.

יורם גבאי

יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
מומחה מטעם בית המשפט
בורר לענייני איכות הסביבה

גבאי יורם
בדק קרינה מוסמך
רשימות מסי' 4/6-2031-01
המשרד להגנת הסביבה



תמונות



לוח החשמל במסדרון ליד המזכירות



לוח החשמל ליד המעלית, קומת קרקע



לוח החשמל הראשי, קומה 3



יום ראשון י"ד אייר תשע"ח
29 באפריל 2018
עמוד 43 מתוך 57
סימוכין 2418042907




מפסק הזרם בחדר המחשבים



מפת האנטנות הסלולריות בסביבת רח' ישעיהו הנביא 23, מודיעין



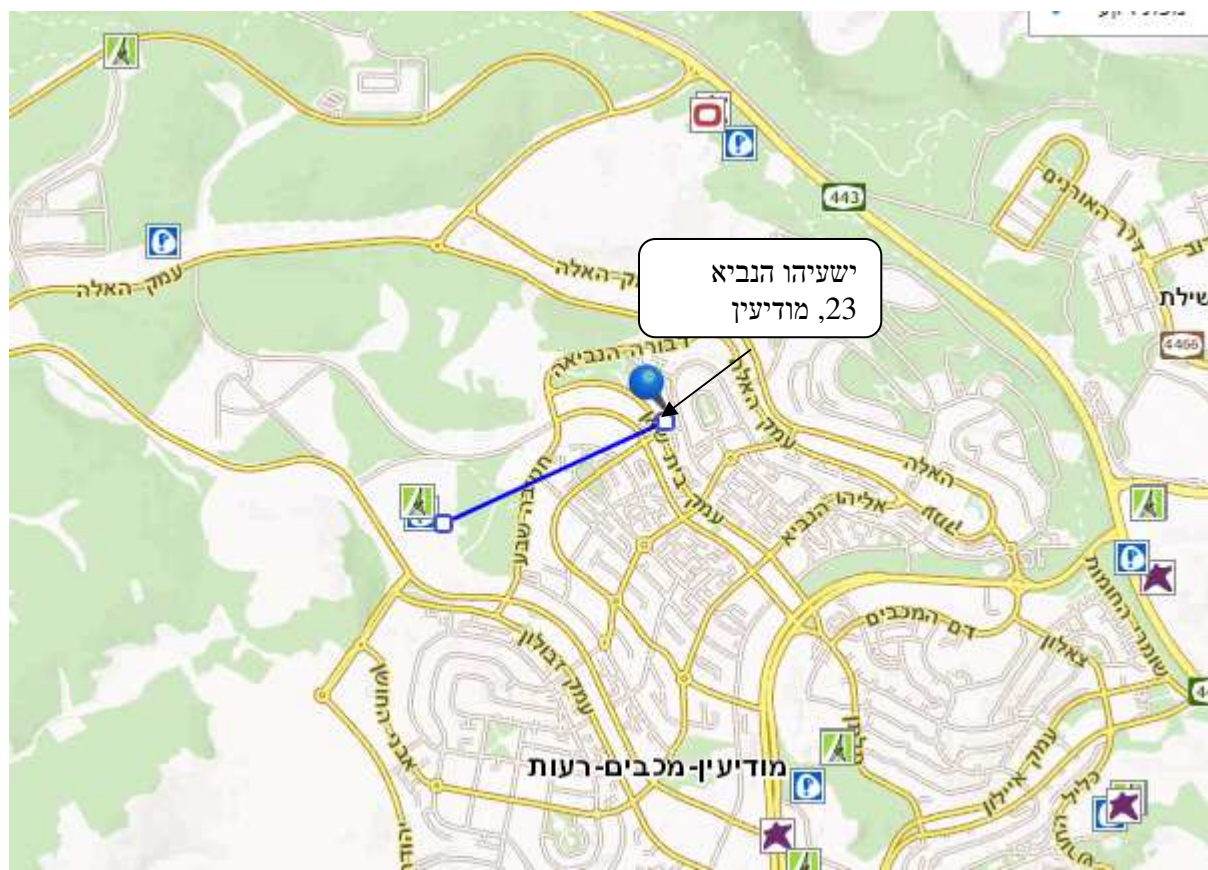

נספחים





נספח א': הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה

מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה



אגף מניעת רעש וקרינה

ז' תשרי תשע"ד
11 ספטמבר 2013

הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה

האגף למניעת רעש וקרינה - המשרד להגנת הסביבה

סביב מתקני חשמל נוצר שדה מגנטי. סוג זה של קרינה הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כ"מסרטן אפשרי". ככל שהזרם העובר במתקן גבוה יותר כן גדל השדה המגנטי הנוצר סביב המתקן.

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, לא נקבע עדיין בחקיקה סף מחייב לחשיפה כרונית לשדה מגנטי שמקורו במתקני חשמל. חשיפה כרונית, או חשיפה רצופה וממושכת, מוגדרת כחשיפה של מעל 4 שעות בכל יממה ומעל 5 ימים בשבוע. מגורים, משרדים, מוסדות חינוך, מבני מסחר ותעשייה וכו' נחשבים למקומות בהם החשיפה הינה חשיפה כרונית.

קביעת מדד כמותי לסף החשיפה הכרונית חיונית לצורך תכנון הנדסי של מערכות חשמל בסביבת שימושי קרקע לשהות ממושכת, למתן היתרי הקמה והפעלה למתקני חשמל ולשם פרשנות של תוצאות מדידות סביב מתקני חשמל ועוד.

בהתחשב במידע הקיים בתחום במדינות מפותחות ובספים אליהם מתחייבות באופן וולונטארי חברות החשמל במדינות אלה, משרדי הבריאות והגנת הסביבה בישראל הציעו את הערך של 4 mG כ-סף המתייחס לממוצע ביממה עם צריכת חשמל מרבית אופיינית.

ערך זה מתבסס על העדר חשש לתחלואה בחשיפה לשדה מגנטי שבממוצע שנתי אינו עולה על 2 מיליגאוס ועל הסטטיסטיקה המראה שהיחס בין הזרם הממוצע ביום עם צריכת שיא הינו פי 2 גבוה יותר מזרם בממוצע השנתי.

בצריכת שיא יומית אופיינית ישנו ניצול של כ-60% מיכולת מערכת החשמל (ישנם מתקנים בהם האחוז שונה). אם זרם החשמל בזמן המדידה ידוע או נמדד, יש לנרמל את התוצאה של מדידת החשיפה לפי היחס בין הזרם המרבי היכול לעבור דרך המתקן לזרם שעבר בו בזמן המדידה. לא תמיד ניתן למדוד או להעריך את הזרם העובר במתקן בזמן ביצוע מדידה של החשיפה לשדה מגנטי. בהעדר נתון זה, כאשר מקור החשיפה הינו מתקן בתוך בניין - הפעלת כל הצרכנים העיקריים בבניין, כגון: מערכת מיזוג האוויר, תהווה ייצוג מספק לקיום התנאי של עומס מרבי בעת המדידה.

ישנם מקומות בהם החשיפה מוגדרת כחשיפה של 24 שעות ביממה, כמו החשיפה בבתי מגורים. עם זאת, ישנם מקומות בהם החשיפה מוגבלת וזמן החשיפה מוגדר, כגון: מקומות עבודה, אמצעי תחבורה ציבורית ופרטית, אזורי מעבר וכו'. למרות שאין עדות מובהקת לסוג הקשר בין זמן החשיפה להשפעת החשיפה על הבריאות, מוצע לנקוט בעקרון הזהירות המונעת (Precautionary principle) ולהניח כי ישנו יחס ישיר בין משך החשיפה לרמת (מידת) החשיפה. על בסיס הנחה זו, ניתן להשתמש במדד של 4mG בממוצע ביממה, בה הצריכה מרבית, לצורך הערכת רמת החשיפה כתלות במשך החשיפה.





מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה

אגף מניעת רעש וקרינה

מידע מנחה לתכנון קרבה בין אזור מאוכלס למתקן חשמל

ההצעה המובאת להלן משמשת כמידע מנחה, ומחייבת הפעלת שיקול דעת של כל מי שמתכנן קרבה בין אזור מאוכלס למתקן חשמל - כל מקרה לגופו. לדוגמה, מומלץ שלא להשתמש בסוג זה של ממוצע בכל הקשור לחשיפה במוסדות חינוך בהם לומדים ילדים שמתחת לגיל 15.

אם אדם נמצא בסמוך למתקן חשמל זמן של T שעות מדי יום, החשיפה בסמוך למתקן החשמל הינה B_W והחשיפה בשאר הזמן ביממה הינה B_0 . סך כל החשיפה הממוצעת שלו לאורך כל היממה הוא:

$$B_{\text{ממוצע}} = \frac{B_W \cdot T + B_0 \cdot (24 - T)}{24}$$

למרות שהחשיפה של אדם שלא נמצא בסמוך למתקן חשמל אינה עולה לרוב על 0.4 מיליגאוס, יש לקחת בחשבון שחשיפה זו הינה 1mG בממוצע. לכן:

$$B_0 = 1mG$$

אם יש מדידה אמינה של קרינת הרקע, וזו עולה על 1mG, יש להשתמש בתוצאת המדידה.

לפי המלצה משותפת של משרדי הבריאות והגנת הסביבה, החשיפה הממוצעת ביום, עם צריכת חשמל טיפוסית מרבית, חייבת להיות נמוכה מ-4 מיליגאוס:

$$B_{\text{ממוצע}} < 4mG$$

לכן, אם ידוע זמן השהייה, בשעות ביממה בסמוך למתקן חשמל, יש להגביל את החשיפה, במיליגאוס, ל:

$$B_W < \frac{72}{T} + 1$$

אם ידועה רמת הקרינה B_W , בעקבות חישוב או בעקבות מדידה ונרמול לזרם מרבי, יש להגביל את זמן השהייה ל:


$$T < \frac{72}{B_W - 1}$$

בשיקולים אלו ההתייחסות היא לחומרה, מבלי להביא בחשבון את החשיפה הנמוכה בימי המנוחה ובסופי השבוע וזאת כדי לקיים את עקרון הזהירות המונעת.





מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
אגף מניעת רעש וקרינה

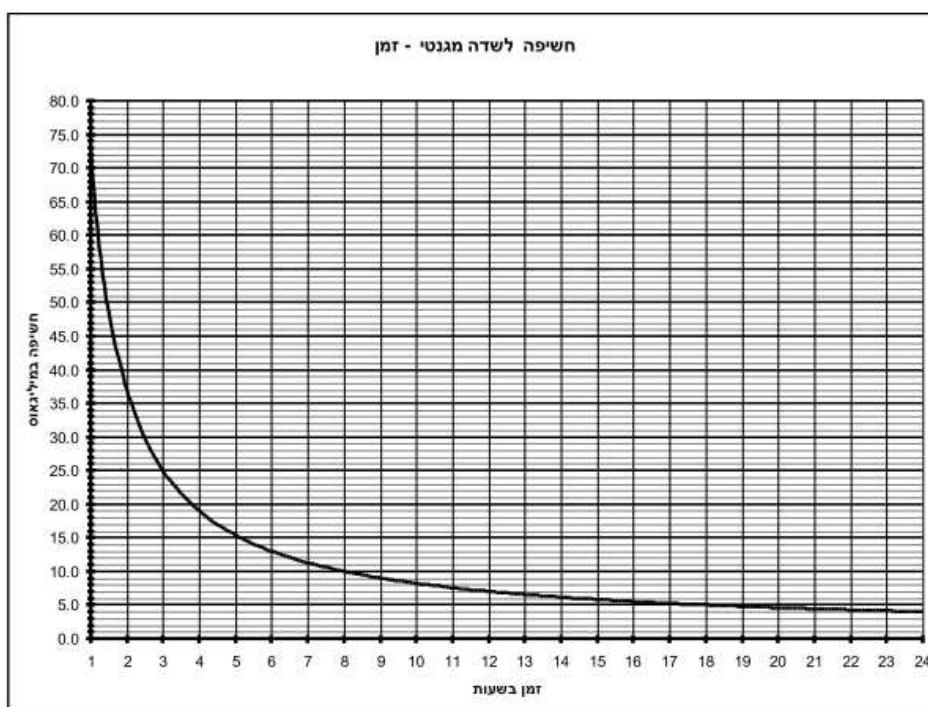

ערכים אלו הינם בסיס בקביעת הצורך לטפל בהפחתת החשיפה סביב מתקנים קיימים.

אזהרה: אין להשתמש בנוסחאות אלו עבור זמן שהייה נמוך משעה ביממה ועבור חשיפה של פחות מ-1 מיליגאוס.





נספח ב': המלצות ותקנים מהעולם

המלצות ארגון הבריאות העולמי: ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת **החשיפה הרגעית** המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ הינה **2000 מיליגאוס**.

המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן: הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור **לאורך זמן** לשדה מגנטי העולה על **2 מיליגאוס** הינם "גורם אפשרי לסרטן" **POSSIBLE CARCINOGENIC**

בארה"ב, הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים. **בקליפורניה** לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא **2 מיליגאוס**.

בצרפת ואנגליה, כמו בארה"ב, הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.

בשווייץ, קיימת **חקיקה ותקינה** שקובעת **חשיפה מרבית של 10 מיליגאוס**, אשר בישראל מתורגמת ל-2.5 מיליגאוס (השוני נובע משיטת הפעלה שונה, תדר שונה).

נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם: ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת **בתוך מרבית בתי המגורים** בארץ ובעולם, אינה עולה על **0.4 מיליגאוס**.

המלצות המשרד להגנת הסביבה: המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, **לשם הפחתה ככל האפשר** של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.





נספח ג' : שדה מגנטי - סיכונים, תקנות והמלצות

- ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת **החשיפה הרגעית** המרבית המותרת של בני-אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ הינה 2000 מיליגאוס. קביעה זאת מסתמכת על המלצות ICNIRP (ועדה בינלאומית מקצועית להגנה מקרינה בלתי מייננת) משנת 2010 שקבעו ערכי סף לחשיפת הציבור לשדה מגנטי בתדר נמוך. יש לציין כי הקביעה של ICNIRP אינה מבדילה בין חשיפה רגעית לחשיפה ממושכת. (המלצות אלו מעדכנות את ההמלצה לסף של 1000 מיליגאוס משנת 1998). זוהי גם ההמלצה של המשרד להגנת הסביבה בישראל עבור חשיפה רגעית.
- נוסף להנחיות ICNIRP, קיים ספר שנקרא TLV בנושא גהות תעסוקתית שיוצא לאור מדי שנה על ידי האגודה האמריקאית לגהות תעסוקתית (ACGIH). ספר זה קובע ערכי סף (Threshold Limit Values) לחשיפה של עובדים לחומרים מסוכנים ולקרינה. בתחומים רבים ספר זה מקובל על ידי משרד התמ"ת בארץ כמדריך לקביעת ערכי סף בנושא גהות תעסוקתית, כאשר ערכים מתחת לערכי הסף נחשבים כבלתי מסוכנים לבריאות העובדים. לפי ספר זה, סף החשיפה של עובדים (occupational limit) לשדה מגנטי הנובע מרשת החשמל הפועלת בתדר 50 הרץ הוא 12 גאוס, כלומר 12,000 מיליגאוס.
- הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע בשנת 2001 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן (חשיפה ממושכת) לשדה מגנטי ממוצע (על פני 24 שעות) העולה על 2 מיליגאוס הינם "גורם אפשרי לסרטן" (Possible Carcinogenic). קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו כי בקרב ילדים החשופים לאורך זמן לשדה מגנטי שמעל 3-4 מיליגאוס, אחוז החולים בלוקמיה (סרטן הדם) היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה יותר.
- ארגון הבריאות העולמי סיווג את השדות המגנטיים מרשת החשמל בדרגת סיכון שלישית כגורם אפשרי לסרטן - possibly carcinogenic. לשם השוואה, בדרגת סיכון זו מצויים גם קפה וגזים שנפלטים ממנוע בניזין. המחקרים בתחום עדיין נמשכים ועד היום לא מצאו באופן חד משמעי קשר נסיבתי בין חשיפה לשדה מגנטי גבוה ומחלת הסרטן.





המשך: שדה מגנטי - סיכונים, תקנות והמלצות

- מחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר בארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם, היא בין 0.4 מיליגאוס ל-1 מיליגאוס.
- המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור מהמרכיבים השונים של רשת החשמל. מומלץ שהחשיפה הממוצעת (ממוצע על פני 24 שעות) של אדם לשדה מגנטי לא תעלה על 4 מיליגאוס.
- לפי עקרון הממוצע של 4 מיליגאוס של המשרד להגנת הסביבה בארץ, מדיניות המשרד היא שבמקומות עבודה בהם שוהים עובדים במשך שמונה שעות, מומלץ לא להיות חשופים לשדה מגנטי העולה בעוצמתו על 10.4 מיליגאוס. המלצה זאת מתבססת על חישוב המניח חשיפה ל-0.4 מיליגאוס כשנמצאים בבית (חשיפה למשך 16 שעות), כך שבתוספת של חשיפה ל-10.4 מיליגאוס במשך 8 שעות במקום העבודה, מקבלים ממוצע יומי שהוא בדיוק 4 מיליגאוס שהוא סף החשיפה הממוצעת המומלצת [לפי החישוב הבא: $(16 \cdot 0.4 + 8 \cdot 10.4) / 24 = 4$]. אם עובד נמצא במקום עבודתו יותר משמונה שעות, סף החשיפה יהיה נמוך יותר מ-10.4 מיליגאוס.

83.2	41.6	27.7	20.8	16.6	13.9	11.9	10.4	8.3	6.9	4	mG שדה
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	24	שעות

לוח מס' 1: זמן שהייה המומלץ (שעות ביממה) בהתאם לעוצמת הקרינה במקום שהייה

- ניתן למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר האינטרנט של חברת גלית בכתובת www.galit.co.il



נספח ד': קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים

להלן מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים*:

1. **קווי מתח נמוך**: מרווח מזערי של 2 מטרים ממוליך הפאזה הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
2. **קווי מתח גבוה (13, 22, 33 ק"ו)**: מרווח מזערי 3 מטרים ממוליך הפאזה הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
3. **קו מתח עליון (161KV)**: פרוזדור הבטיחות הוא 20 מטרים מציר הקו.
4. **קו מתח על (400KV)**: פרוזדור הבטיחות הוא 35 מטרים מציר הקו.

*על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה



נספח ה': רמות חשיפה מרביות מותרות לקרינה על פי המשרד להגנת הסביבה


רמות חשיפה מרביות מותרות לחשיפה רצופה וממושכת (10% מסף החשיפה הבריאותי)			רמות חשיפה מרביות מותרות (30% מסף החשיפה הבריאותי)			
ז' צפיפות הספק (W/m ²)	ו' שדה מגנטי A/m	ה' שדה חשמלי V/m	ד' צפיפות הספק (W/m ²)	ג' שדה מגנטי A/m	ב' שדה חשמלי V/m	א' הקרינה הנוצרת ממקור הקרינה תחום התדרים
-	0.5	8.7	-	1.5	26.1	100KHz – 150KHz
-	$f / 0.073$	8.7	-	$0.219 / f$	26.1	0.15MHz - 1MHz
-	$f / 0.073$	$8.7 / \sqrt{f}$	-	$0.219 / \sqrt{f}$	$26.1 / \sqrt{f}$	1MHz - 10MHz
0.2	0.023	8.85	0.6	0.04	15.33	10MHz - 400MHz
$f / 2000$	$0.00115 \sqrt{f}$	$0.435 \sqrt{f}$	$f / 2000$	$0.002 \sqrt{f}$	$0.753 \sqrt{f}$	400MHz - 2000MHz
1	0.051	19.29	3	0.0885	33.37	2GHz – 300GHz

"צפיפות הספק" – שטף (flux) אנרגיה הנמדד ביחידת שטח מוגדרות, במשך יחידת זמן;
"f" – תדר השידור ביחידות המצוינות בטור א'.



נספח ו'

גרף סיפי הקרינה - RF

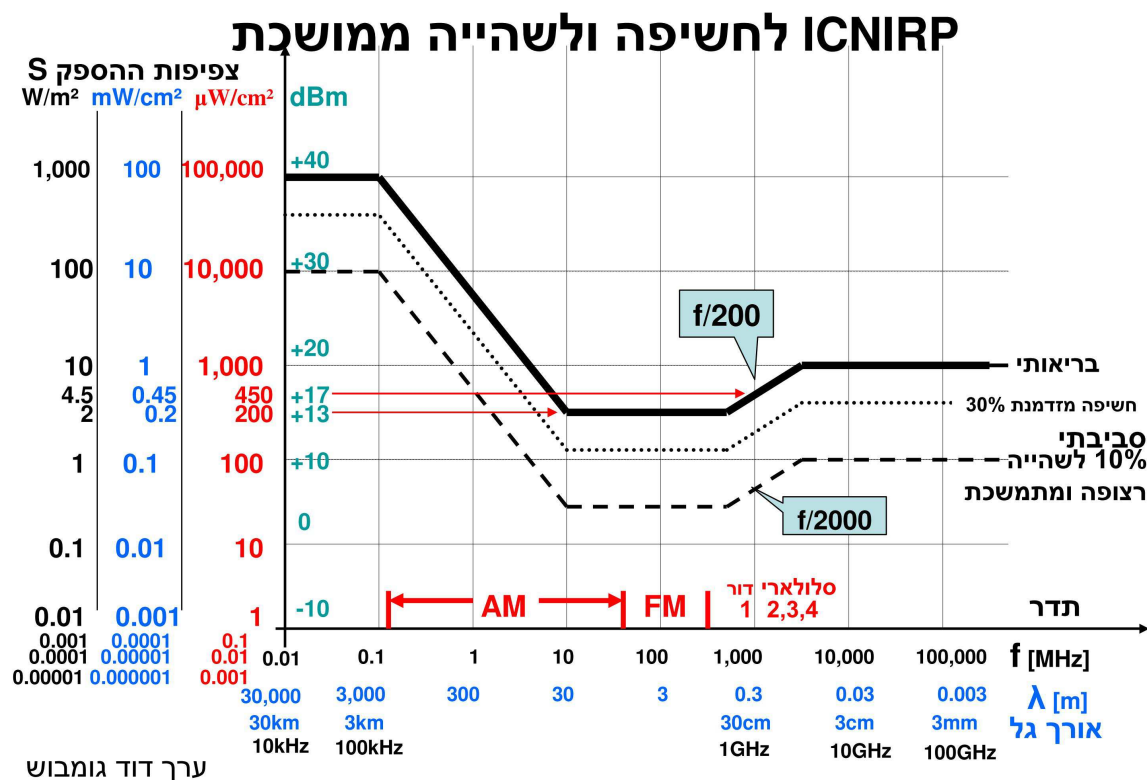



נספח ז'

המלצות

מומלץ לבצע בדיקת קרינה תקופתית **אחת לשנה** לאור היתכנות שינויים בתאימות האלקטרומגנטית ובעומסי החשמל ובכיווניות האנטנות והתקנת מערכות חדשות.





המלצות

המשרד להגנת הסביבה, מתוקף היותו הגוף הממשלתי האחראי על מתן היתרים לביצוע מדידות רמת קרינה, אוסר על בעל ההיתר לרשום המלצות בגוף הדו"ח. לכן, המלצות אלו מובאות בנספח זה ואינן מהוות חלק מהדו"ח הנ"ל.

להלן המלצתנו:

מומלץ לבצע בדיקות קרינה תקופתית אחת לשנה לאור היתכנות שינויים בתאימות האלקטרומגנטית ובעומסי החשמל ובכיווניות האנטנות והתקנות מערכות חדשות.

בכבוד רב,

יורם גבאי

יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
מומחה מטעם בית המשפט
בורר לענייני איכות הסביבה

בא"י
גבאי יורם
בזק קרינה מוסמך
רשיונות מס' 2031-01-4/6
המשרד להגנת הסביבה



